



**ANTYKOR  
CONTROLS**

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94  
E-mail: biuro@antykor.pl, www.antykor.pl

Warszawa, 6 kwiecień 2017

## Raport serwisowy

Numer: **S-001/0604/17**

**Dotyczy: Regeneracja i serwis zaworów SmallFlow 3850P1-14, DN15 PN40**

Zakres prac:

- Przegląd siłownika
- Przegląd i dotarcie zespołu roboczego zaworu
- Wymianę uszczelnień
- Próbę ciśnieniową
- Przegląd ustawnika
- Kalibrację ustawnika z zaworem
- Odbiór zaworów z zakładu i dostarczenie ich po wykonaniu prac loco Trzemeszno.

### **Podsumowanie:**

Wykonane prace dla poszczególnych podzespołów:

*Dla zaworów o nr seryjnych H5355.001-01, H5355.002-02, H9023.001-01, H9023.001-03, H9023.001-04, H9023.001-0.*

#### 1. Zawór

- kontrola gniazda zaworu
- kontrola grzyba zaworu
- czyszczenie zespołu roboczego z medium (trzcienie, grzyb) oraz dławicy
- kalibracja i sprawdzenie osi trzcienia
- wymiana pakietu uszczelniającego dławicy (uszczelka pod dławicą oraz uszczelnienie trzcienia)

#### 2. Siłownik

- kontrola sprężyn
- kontrola membrany
- kontrola talerza membrany
- czyszczenie trzcienia siłownika z medium
- kalibracja osi trzcienia
- próba szczelności

#### 3. Ustawnik pozycyjny

- czyszczenie obudowy z medium
- sprawdzenie i kalibracja ustawnika



**ANTYKOR  
CONTROLS**

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: [biuro@antykor.pl](mailto:biuro@antykor.pl), [www.antykor.pl](http://www.antykor.pl)

***Po wykonaniu powyższych czynności zawory pracują prawidłowo***

**Nr seryjny: H5355.001-01**





**ANTYKOR  
CONTROLS**

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: [biuro@antykor.pl](mailto:biuro@antykor.pl), [www.antykor.pl](http://www.antykor.pl)

Nr seryjny: H5355.002-02





**ANTYKOR  
CONTROLS**

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: [biuro@antykor.pl](mailto:biuro@antykor.pl), [www.antykor.pl](http://www.antykor.pl)

**Nr seryjny: H9023.001-01**






**ANTYKOR  
CONTROLS**

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: [biuro@antykor.pl](mailto:biuro@antykor.pl), [www.antykor.pl](http://www.antykor.pl)

Nr seryjny: **H9023.001-03**

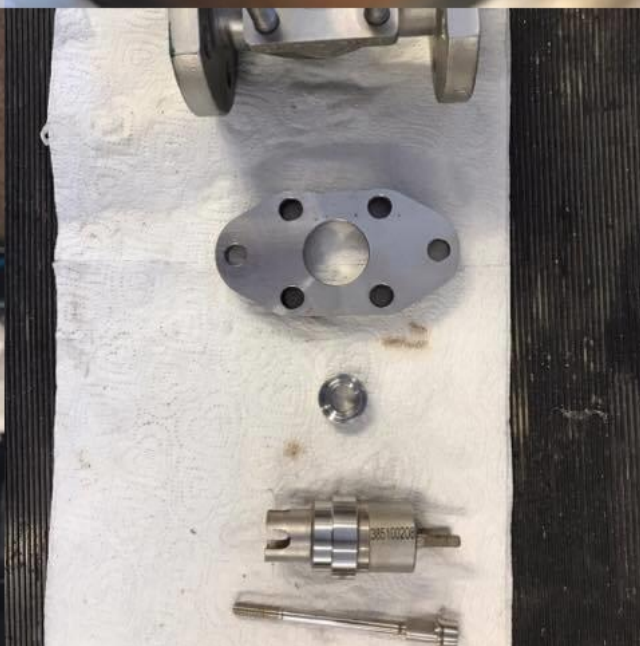



**ANTYKOR  
CONTROLS**

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: [biuro@antykor.pl](mailto:biuro@antykor.pl), [www.antykor.pl](http://www.antykor.pl)

Nr seryjny: **H9023.001-04**





**ANTYKOR  
CONTROLS**

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: [biuro@antykor.pl](mailto:biuro@antykor.pl), [www.antykor.pl](http://www.antykor.pl)

Nr seryjny: **H9023.001-02**





**ANTYKOR  
CONTROLS**

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: [biuro@antykor.pl](mailto:biuro@antykor.pl), [www.antykor.pl](http://www.antykor.pl)



Kalibracja ustawników z zaworem.